




Rördimensioner

Värme framledning samt retur	Kopparröranslutning	22 mm
Varmvattenanslutning	Kopparröranslutning	22 mm
Kallvattenanslutning	Kopparröranslutning	22 mm
Kondens/spillvatten	Kopparröranslutning	22 mm

VVS-anslutningar

Samtliga VVS-anslutningar är kopparrör 22 mm för klämringsanslutningar. Vi rekommenderar flätade flexrörsanslutningar för enkel anslutning samt reducering av vibrationsljud. Nedan mått är i mm och CC med en tolerans av +/- 10 mm (avvikelser kan förekomma:

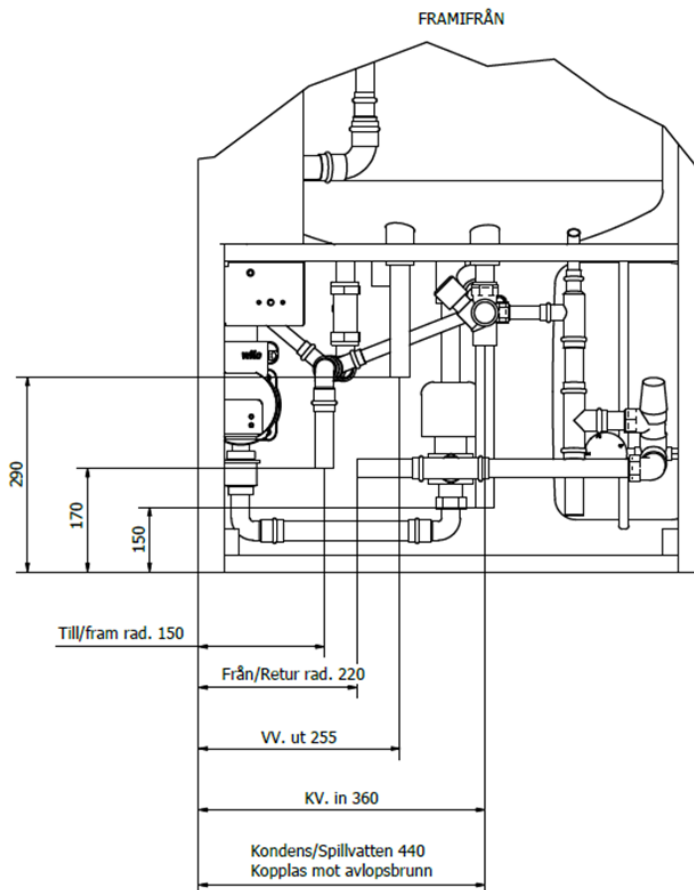

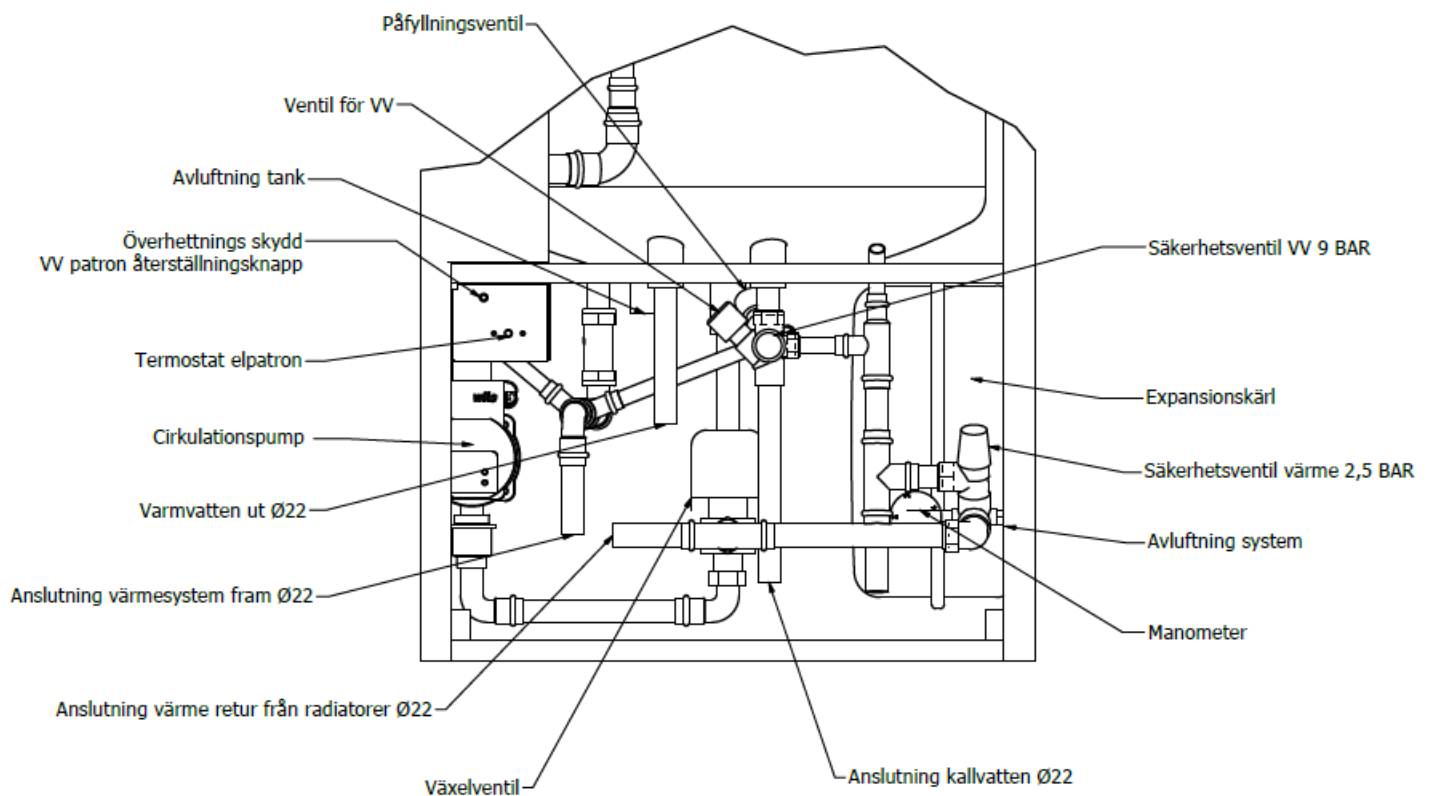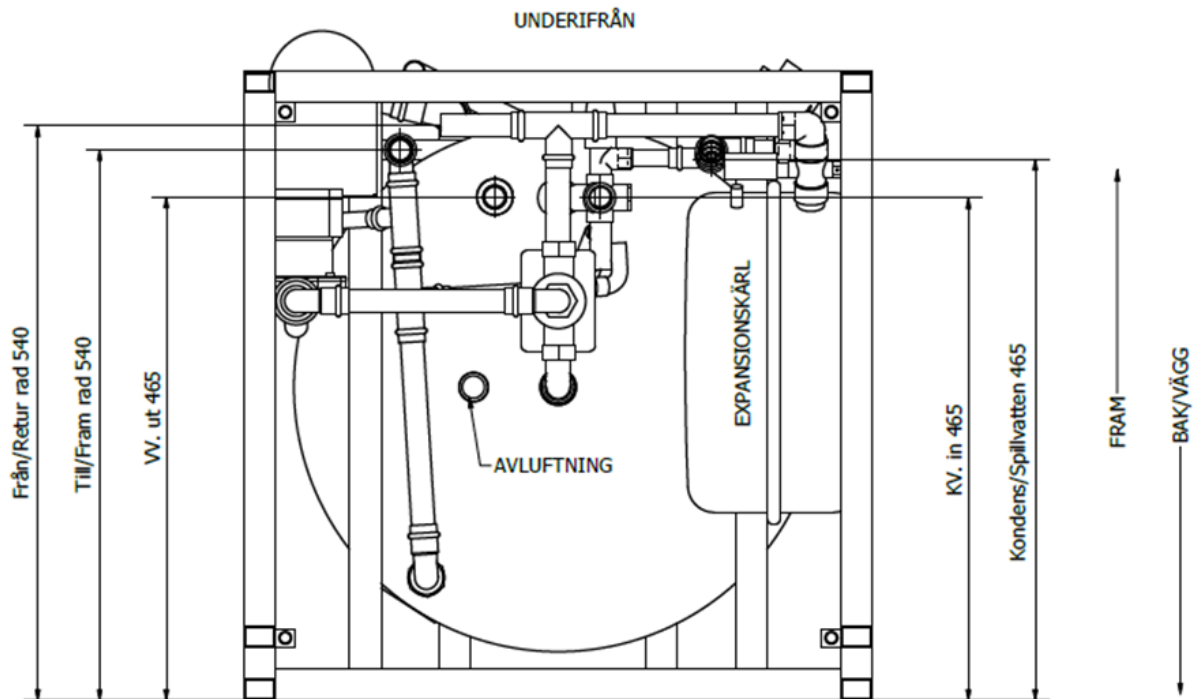

Anslutning ventilation

Anslutning mot ventilationskanalerna skall ske med flexibla slangar.

Kanalsystemet skall vara täthetsklass B.

Hela avluftskanalen skall vara diffusionstätt isolerad med minst 50 mm mineralull eller motsvarande. Vid ljudkänsliga installationer rekommenderas att ljuddämpare installeras på tilluftskanalen.

